
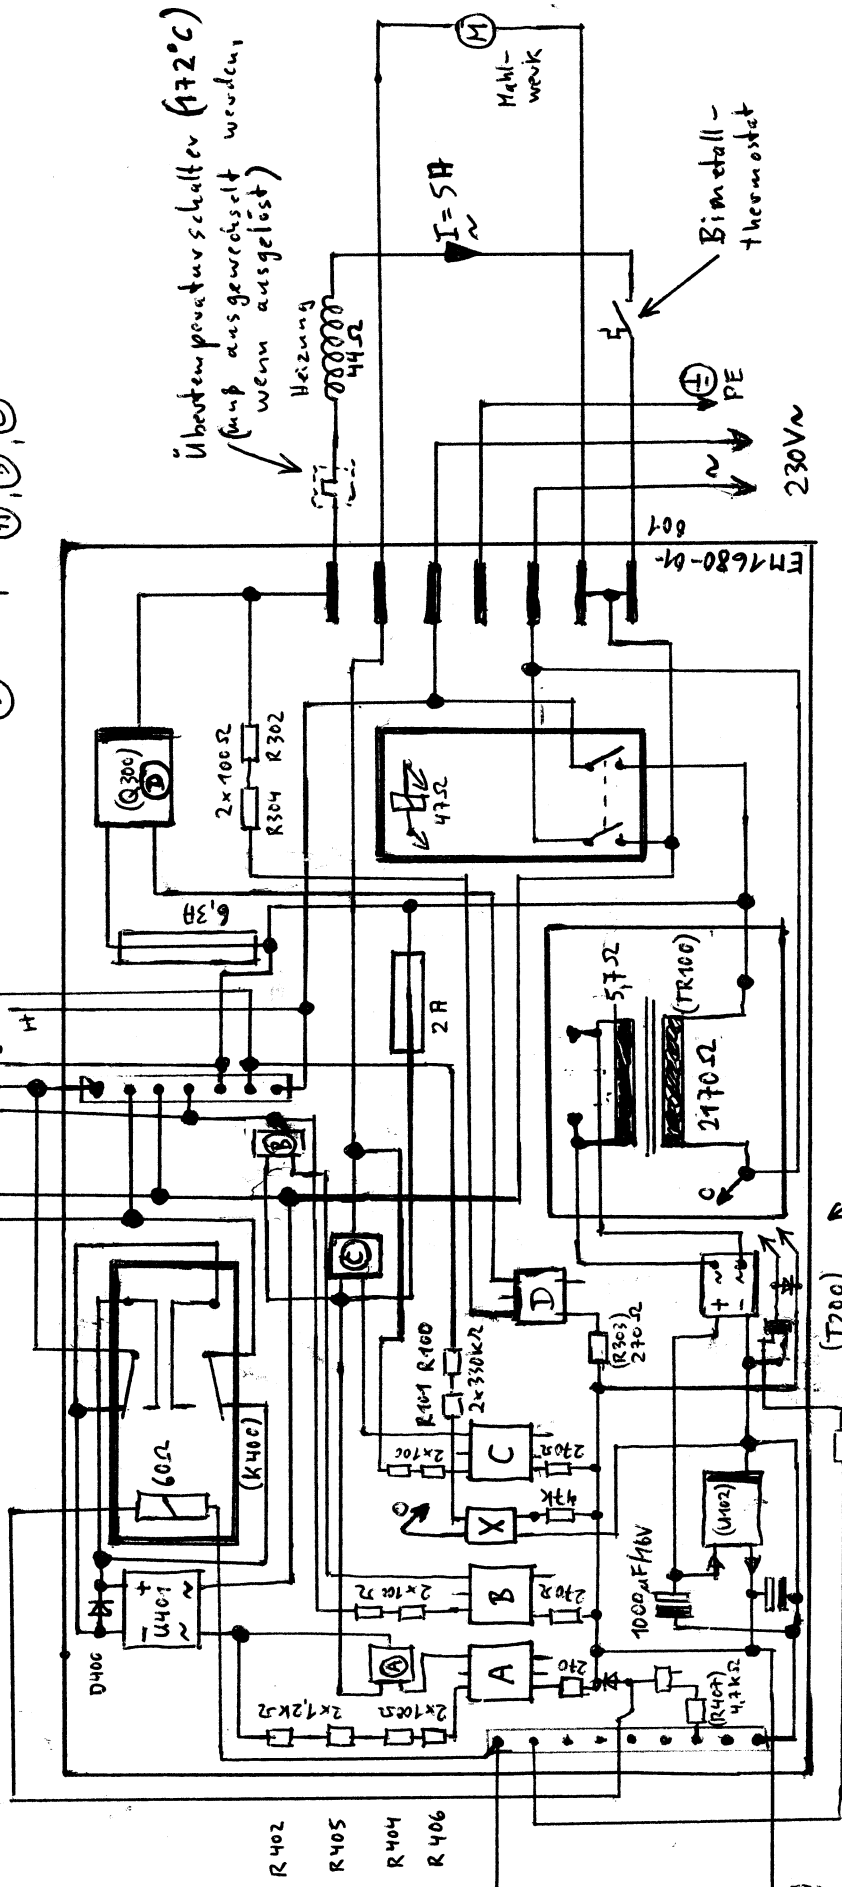





Antrieb Brühgruppe

U401:
MCC (500V max)
SDB
105

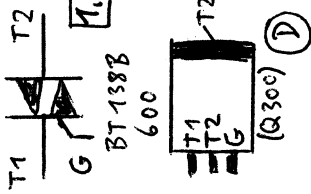

nV = nicht verbinden!

Optokuppler
Typ MOC3021



A = Antrieb Brühgruppe
B = Pumpe
C = Mehlwerk
D = Heizung
X = Einschaltkreis (U100) ?

(R200) 47kΩ
(R303) 270Ω
(R304) 2x100Ω
(R302) 47Ω

Brücken-
Gleichrichter
MCC
SDB
105 (100V max)

Spannungsregler
L4940
(U102)

Überwärmungsschalter (72°C)
(Pump ausgetriggert werden,
wenn ausgelöst)

Bimetall-
thermostat

I = 5A

Mahl-
werk

230V~
PE

EM1680-01